



ESTADO DE GOIÁS  
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS  
PÚBLICOS  
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO Nº 316 / 2024 AGR/GESB-06090**

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SIMPLIFICADO			
<b>1. ÓRGÃO FISCALIZADOR</b>			
NOME:	AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-AGR		
ENDEREÇO:	AV. GOIÁS, Nº 305, ED. VISCONDE DE MAUÁ, CENTRO, GOIÂNIA-GO, CEP:74.005-010		
<b>2. FISCALIZADO</b>			
NOME:	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO		
REPRESENTANTE:	RICARDO JOSÉ SOAVINSKI		
ENDEREÇO:	AV. FUAD JOSÉ SEBBA, Nº 1245, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO		
QUALIFICAÇÃO:	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		
<b>3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO</b>			
TIPO DE FISCALIZAÇÃO:	MEDIDAS ESTRUTURAIS - PLANOS DE RACIONAMENTO	DATA:	1 DE OUTUBRO DE 2024
CIDADE:	ARENÓPOLIS	GRS:	IPORÁ
<b>4. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS</b>			
<p>A Saneago apresentou o Plano de Racionamento do abastecimento de água de Arenópolis para o ano de 2024 (SEI n.º 60501619), 2ª versão, elaborada em maio de 2024 e aprovada pela Conselho Regulador da AGR em 24 de julho de 2024 [SEI n.º 62809018].</p> <p>A captação superficial é realizada no córrego Lajeado com vazão de 23,87 l/s (foto 01), que apresenta redução no período de estiagem.</p> <p>Como medida estrutural informada no Plano de Racionamento estava a interligação de todos os poços perfurados no município.</p> <p>Objetivando a verificação da implementação de tal medida, foi realizada a vistoria <i>in loco</i> no dia 01 de outubro de 2024.</p> <p>As informações foram prestadas pelo Gerente do Distrito Jorjiwílio Daniel Sousa Gonçalves.</p> <p>Foi constatado que o Distrito tem 4 poços, sendo que 1 está em disputa judicial e não tem condições de ser utilizado no momento.</p>			

Os poços são colocados em operação no período de estiagem e quando há necessidade. Durante a vistoria foram identificados os seguintes locais:

<b>Locais vistoriados</b>	<b>Situação</b>
Captação superficial Córrego Lageado	Córrego não está vertendo após a barragem da captação (fotos 01 e 02).
Poço PGB 180	Interligado e em operação (foto 03).
Poço PGB 429	Interligado. NÃO está em operação, pois não há necessidade no momento. (foto 04).
Poço PGB 418	Interligado. NÃO está em operação, pois não há necessidade no momento (foto 05).
Poço PGB 308	Interligado. NÃO está em operação por disputa judicial.

No momento da fiscalização, às 8h54min, a situação dos reservatórios era a seguinte (foto 06):

<b>Reservatório</b>	<b>Nível (%) em 1/10/2024</b>
Reservatório Apoiado Jardim Três Marias	69,7
Reservatório Elevado 14 de maio	92,3

Outras informações:


- O Poço PGB 180 já estava interligado antes do período de estiagem de 2017.

<b>Ações/medidas implementadas</b>	<b>SIM</b>
------------------------------------	------------

## **5. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Foto 01** - Captação/Córrego Lajeado não está vertendo.

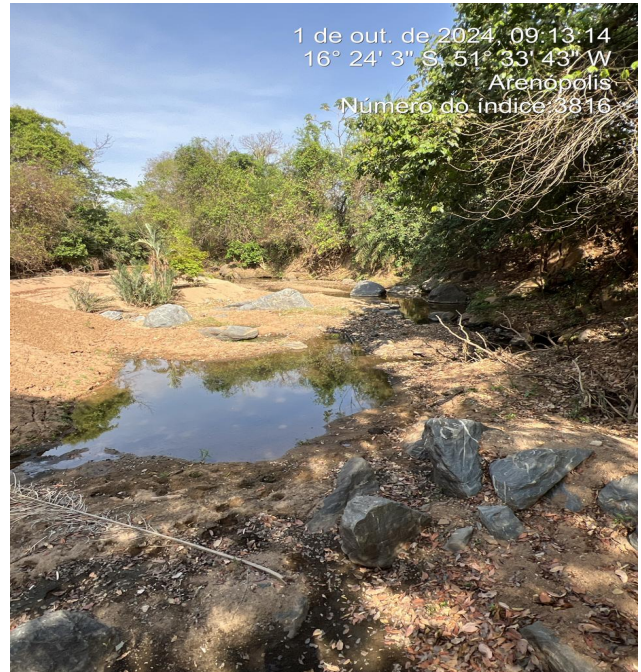

**Foto 02** - Córrego Lajeado - baixa vazão.



**Foto 03** - PGB 180 interligado.



**Foto 04** - PGB 429 interligado.



Foto 05 - PGB 418 interligado.

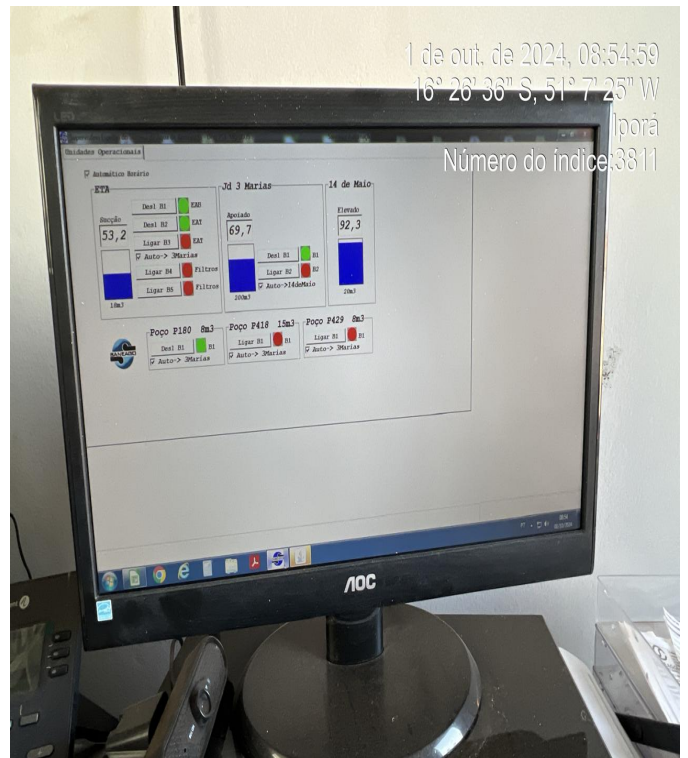


Foto 05 - Situação dos reservatórios no momento de vistoria

GOIÂNIA, 07 de novembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, Gerente**, em 07/11/2024, às 09:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **LORENA PATRICIA DE OLIVEIRA, Fiscal**, em 11/11/2024, às 10:46, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS, Técnico (a) em Mineração**, em 11/11/2024, às 11:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **65783290** e o código CRC **735F70BD**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO  
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO -  
ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 202400029001684

SEI 65783290