



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO Nº 354 / 2024 AGR/GESB-06090

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SIMPLIFICADO

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

NOME:	AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-AGR
ENDEREÇO:	AV. GOIÁS, Nº 305, ED. VISCONDE DE MAUÁ, CENTRO, GOIÂNIA-GO, CEP:74.005-010

2. FISCALIZADO

NOME:	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO
REPRESENTANTE:	RICARDO JOSÉ SOAVINSKI
ENDEREÇO:	AV. FUAD JOSÉ SEBBA, Nº 1245, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO
QUALIFICAÇÃO:	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO

TIPO DE FISCALIZAÇÃO:	Medidas estruturais - Planos de Racionamento	DATA:	16/09/2024
CIDADE:	São Luiz do Norte	GRS:	Ceres

4. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS

A Saneago apresentou o Plano de Racionamento do abastecimento de água de São Luiz do Norte para o ano de 2023, versão 1, elaborado em junho de 2023, aprovado pelo Conselho Regulador da AGR em 2 de agosto de 2023 [50270947].

Segundo o plano, a captação ocorria por sistema de dois poços tubulares profundos, que de acordo com a empresa, apresentam redução de

vazão no período de estiagem.

Como medida de natureza estrutural proposta, consta a perfuração de poços com vazão de 18 m³/h.

Objetivando a verificação da implementação de tal medida, foi realizada vistoria in loco no dia 16/09/2024.

As informações foram prestadas pelo Gerente do Distrito Pedro Felix Rodrigues Neto.

Contatou-se a perfuração de poço P 1527.

No momento da fiscalização a situação dos reservatórios era a seguinte:

- Reservatório apoiado do distrito: 76,7%
- Reservatório elevado do distrito: 78,4%
- Reservação - elevado: 88,8%

Outras informações:

- Não há previsão de perfuração de novos poços devido aos empecilhos encontrados quanto à liberação de áreas.
- Está em processo de licitação a execução de nova captação no rio vermelho.
- No momento da vistoria foi constatado o abastecimento dos reservatórios por caminhão pipa.



Foto 1 - Poço 1527 perfurado e interligado ao sistema.

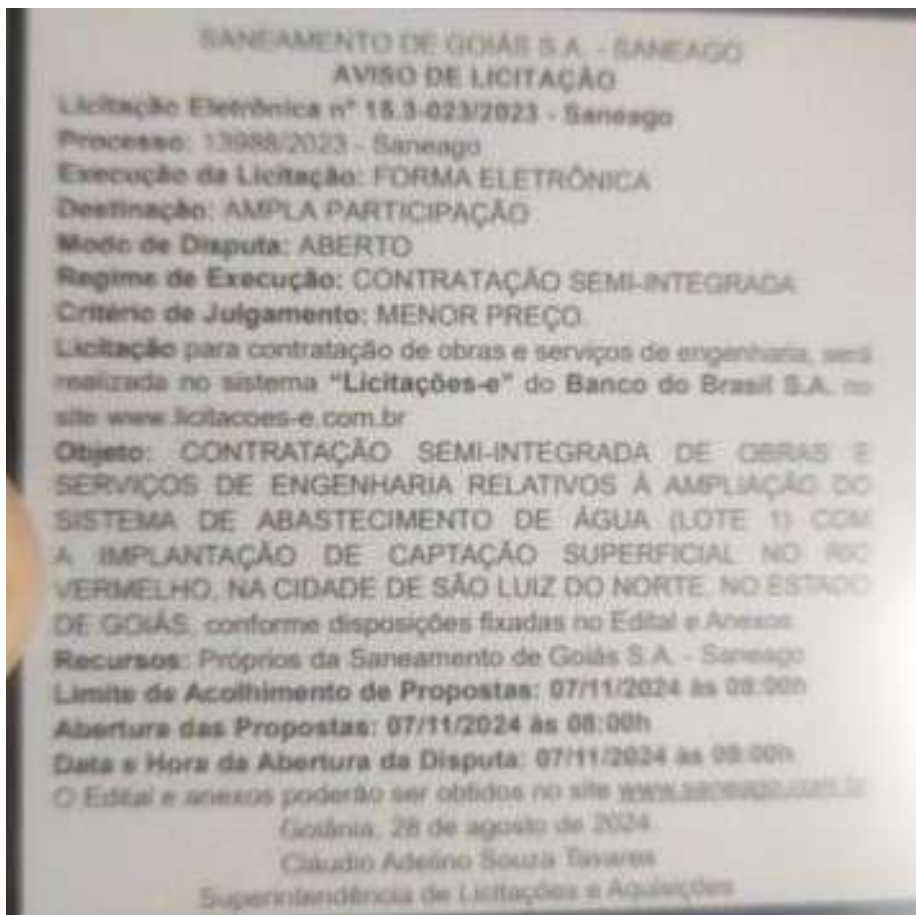


Foto 2 - Aviso de licitação de nova captação.



Foto 3- Abastecimento dos reservatórios por intermédio de caminhão pipa.

Medidas/ação executadas?

Parcialmente

GOIÂNIA, 18 de novembro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, Gerente**, em 18/11/2024, às 14:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **67437128** e o código CRC **1E1C91ED**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO -
ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 202300029003182



SEI 67437128