


LEGENDA

Table with columns: Símbolo, Descrição, Cota/Altura, Quantidade. Includes symbols for fire extinguisher, stairs, ramp, etc.

NOTAS

NOTAS - NT n.º 21/2007
1. O sistema de alarme de incêndio deverá ser dimensionado de acordo com o N.T. n.º 1/2007.


DETAHES GERAIS

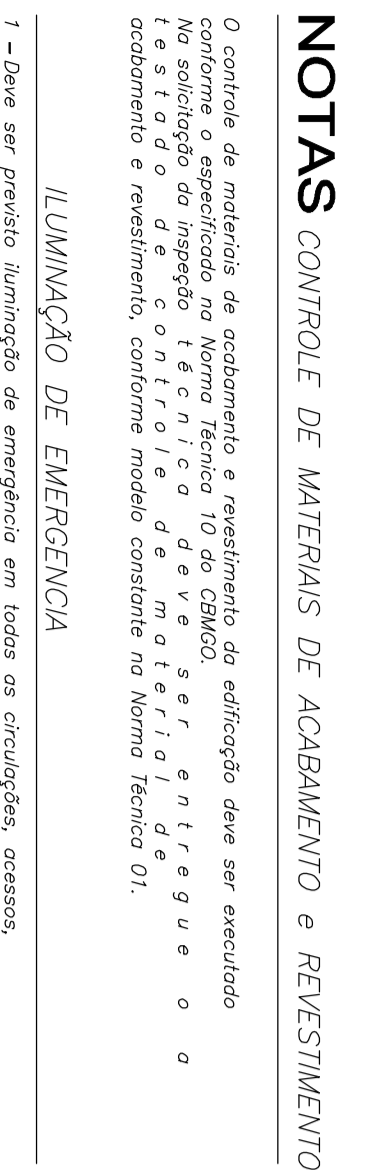

NOTAS
O sistema de alarme de incêndio e a sinalização de emergência deve ser executado de acordo com o Regulamento de Segurança do Trabalho - Anexo 10 - 1.1

LEGENDA URBANA
Neste sistema de alarme de incêndio, o sistema de alarme de incêndio e a sinalização de emergência devem ser executados de acordo com o Regulamento de Segurança do Trabalho - Anexo 10 - 1.1

NOTAS GERAIS
O sistema de alarme de incêndio e a sinalização de emergência devem ser executados de acordo com o Regulamento de Segurança do Trabalho - Anexo 10 - 1.1

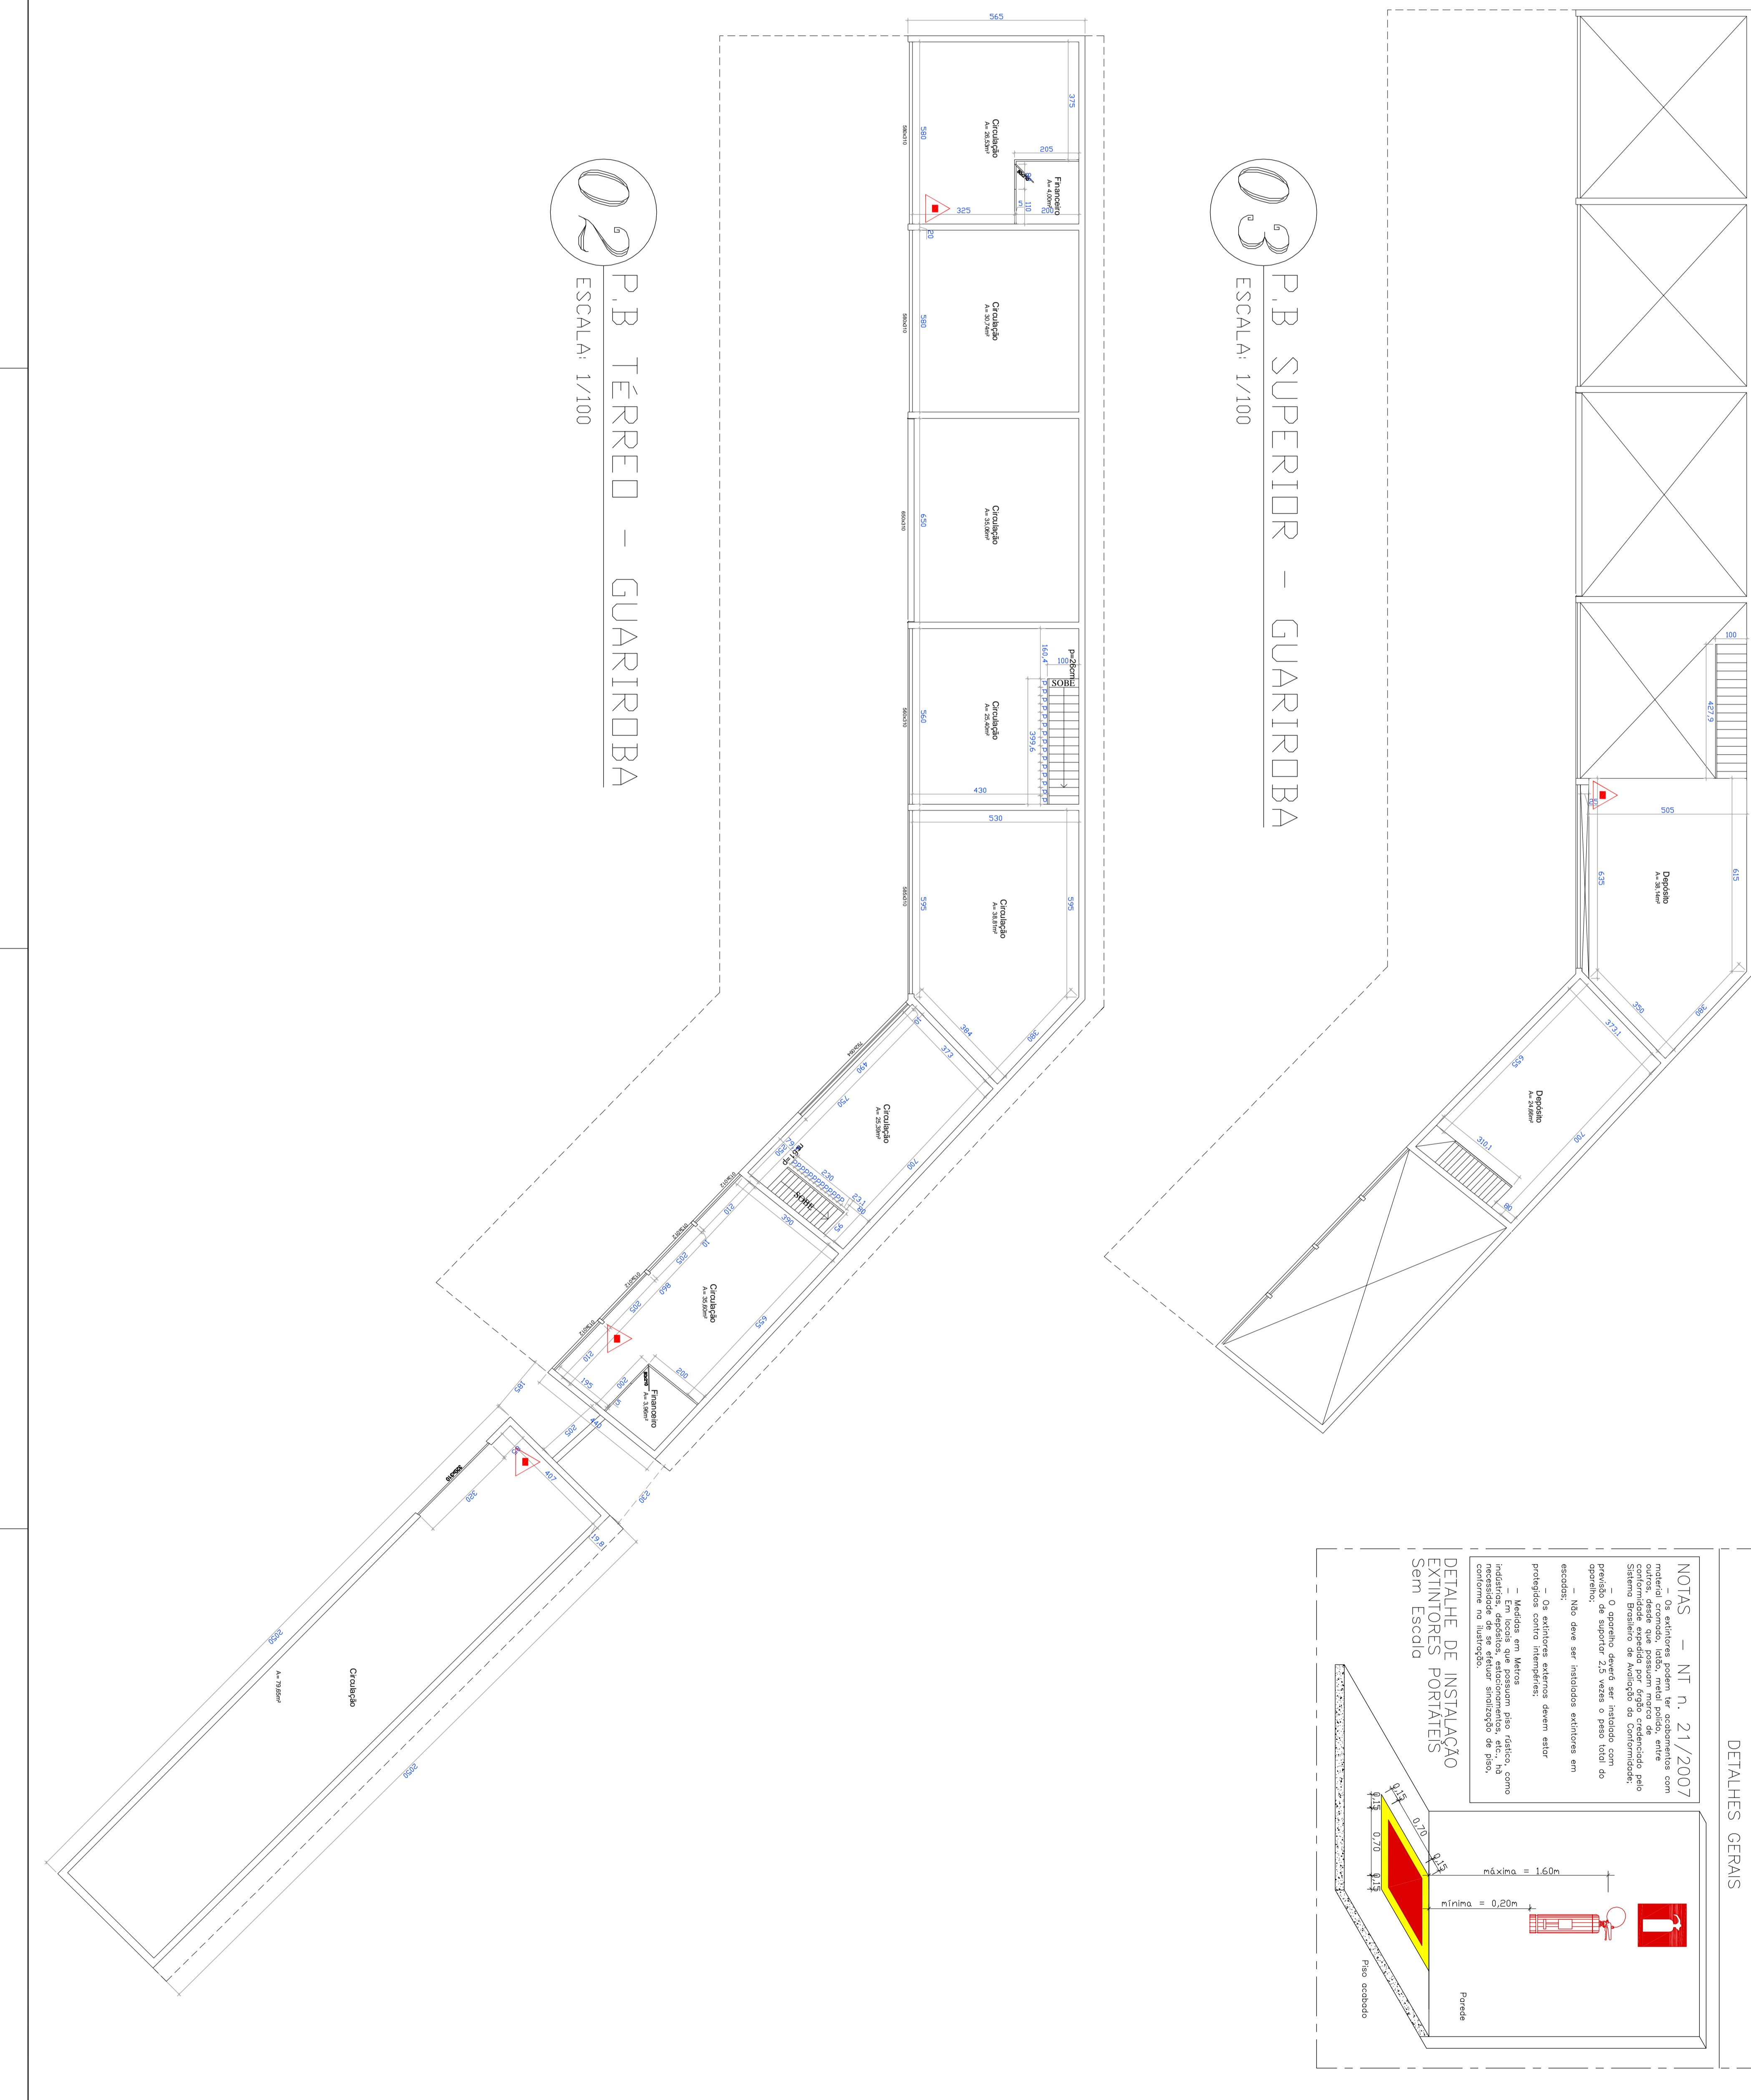

Project information block including:
- Projeto: INCÊNДИО
- Proprietário: Centro de Desenvolvimento de Cuidas SA
- Endereço: Rua São João, 40, Guariroba, Curitiba, Paraná
- Data: 19/20