

NOTAS - CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

O controle de materiais de acabamento e revestimento do edifício deve ser executado de acordo com o projeto de arquitetura e o projeto de interiores, considerando as especificações técnicas e as normas vigentes.

LIMPEZA DE EMERGÊNCIA

Em caso de emergência, a limpeza deve ser realizada imediatamente, utilizando-se de produtos e equipamentos adequados, visando a preservação do patrimônio e a segurança dos ocupantes.


HIDRANTE LIBERADO

Os hidrantes devem ser liberados imediatamente em caso de emergência, permitindo o acesso rápido dos bombeiros para a extinção de incêndios.

NOTAS GERAIS

Este projeto foi elaborado de acordo com as normas vigentes e as especificações técnicas do projeto de arquitetura e interiores.

DETALHES GERAIS

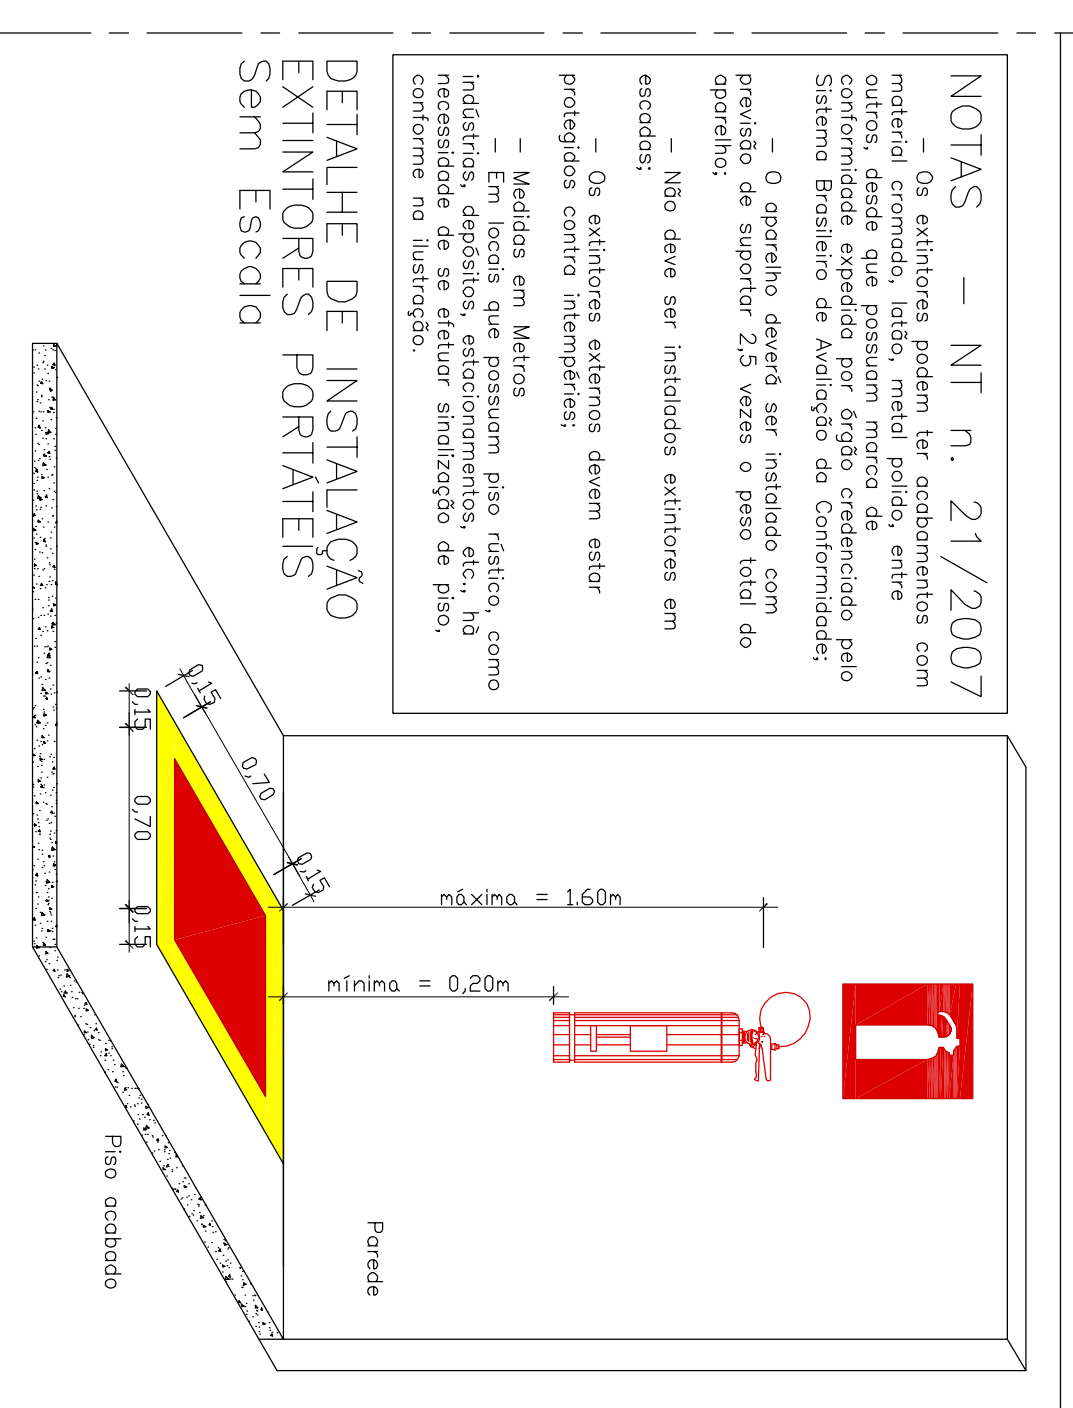

NOTAS - NT n. 21/2007

Este projeto foi elaborado de acordo com as normas vigentes e as especificações técnicas do projeto de arquitetura e interiores.

SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EMERGÊNCIAS

Em caso de emergência, a estrutura do edifício deve ser capaz de suportar as cargas adicionais geradas, garantindo a segurança dos ocupantes.


NOTAS GERAIS

Este projeto foi elaborado de acordo com as normas vigentes e as especificações técnicas do projeto de arquitetura e interiores.


SAÍDA DE EMERGÊNCIA

As saídas de emergência devem ser sinalizadas e mantidas sempre livres, permitindo a evacuação rápida do edifício em caso de emergência.

LEGENDA

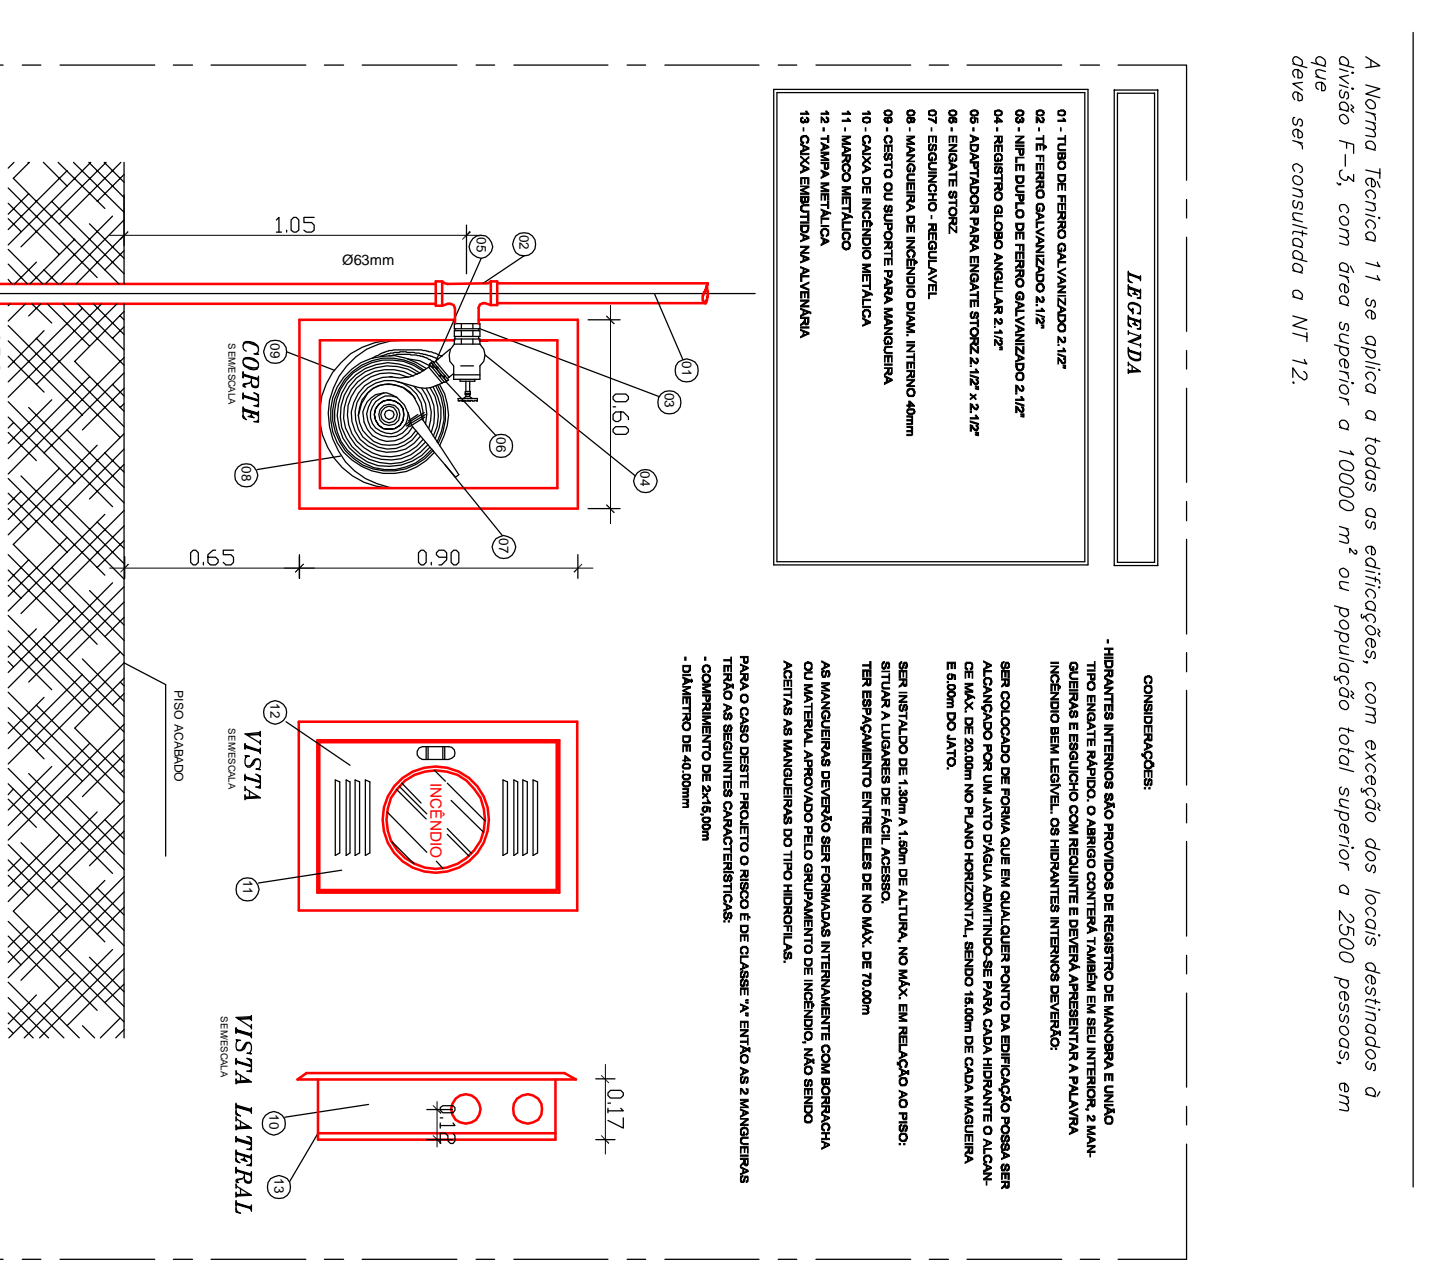


15 PLANTA BAIXA PVTO SUBSÓLO - ADMINISTRAÇÃO




LEGENDA: QUADRO PARCIAL PLANÇA 07/20

Table with 4 columns: Símbolo, Descrição, Código/Quantidade, and Quantidade. It lists symbols for fire extinguishers, fire doors, and fire escape routes.


SIMBOLOGIA

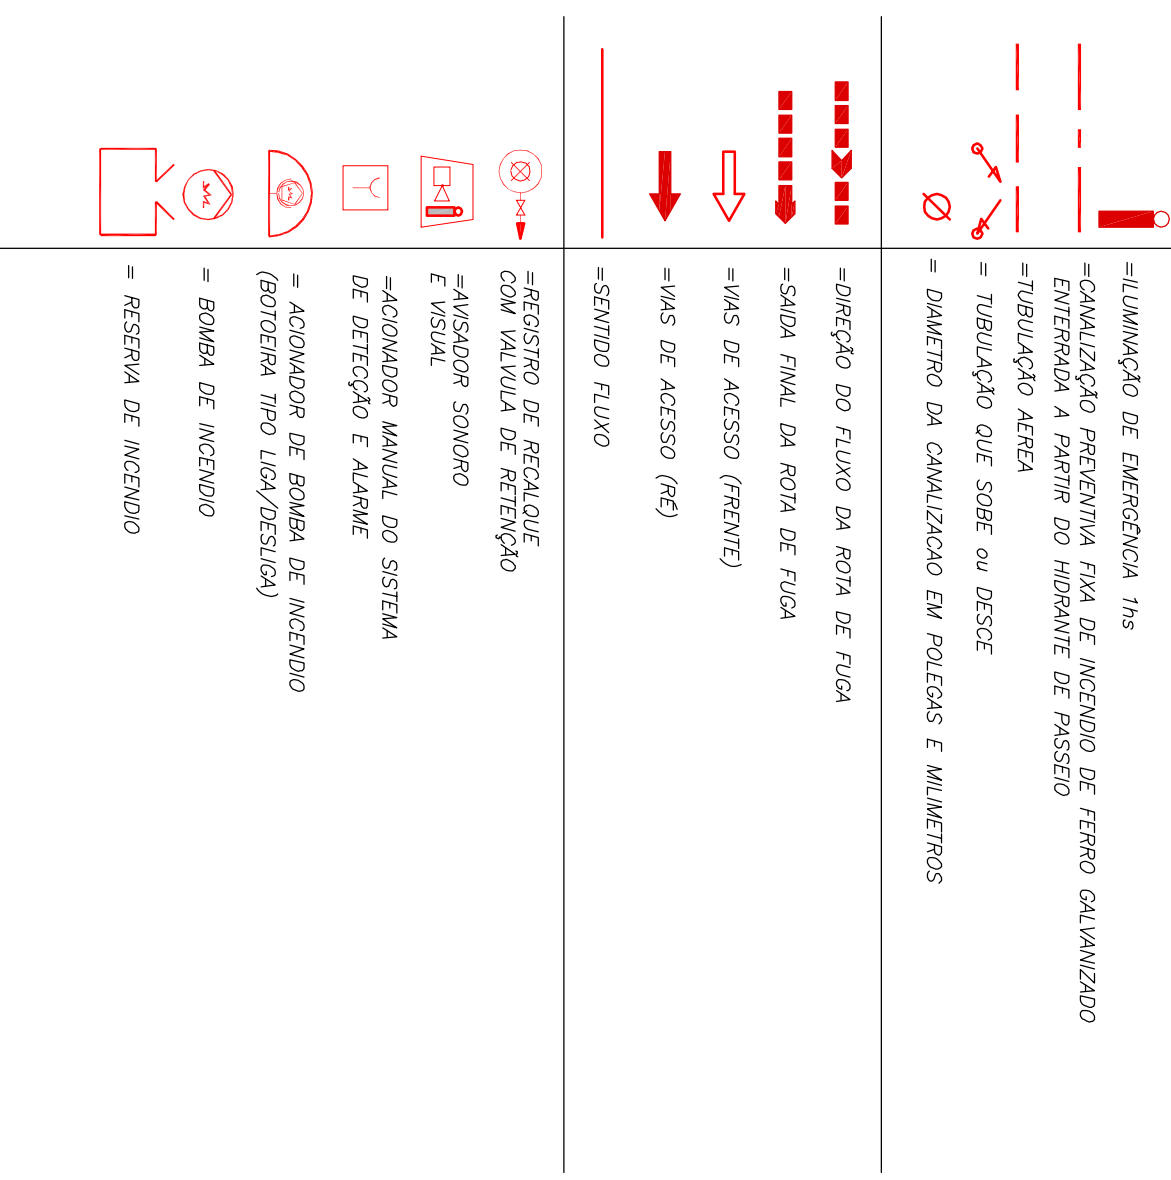

13 PLANTA BAIXA PVTO SUPERIOR - ADMINISTRAÇÃO

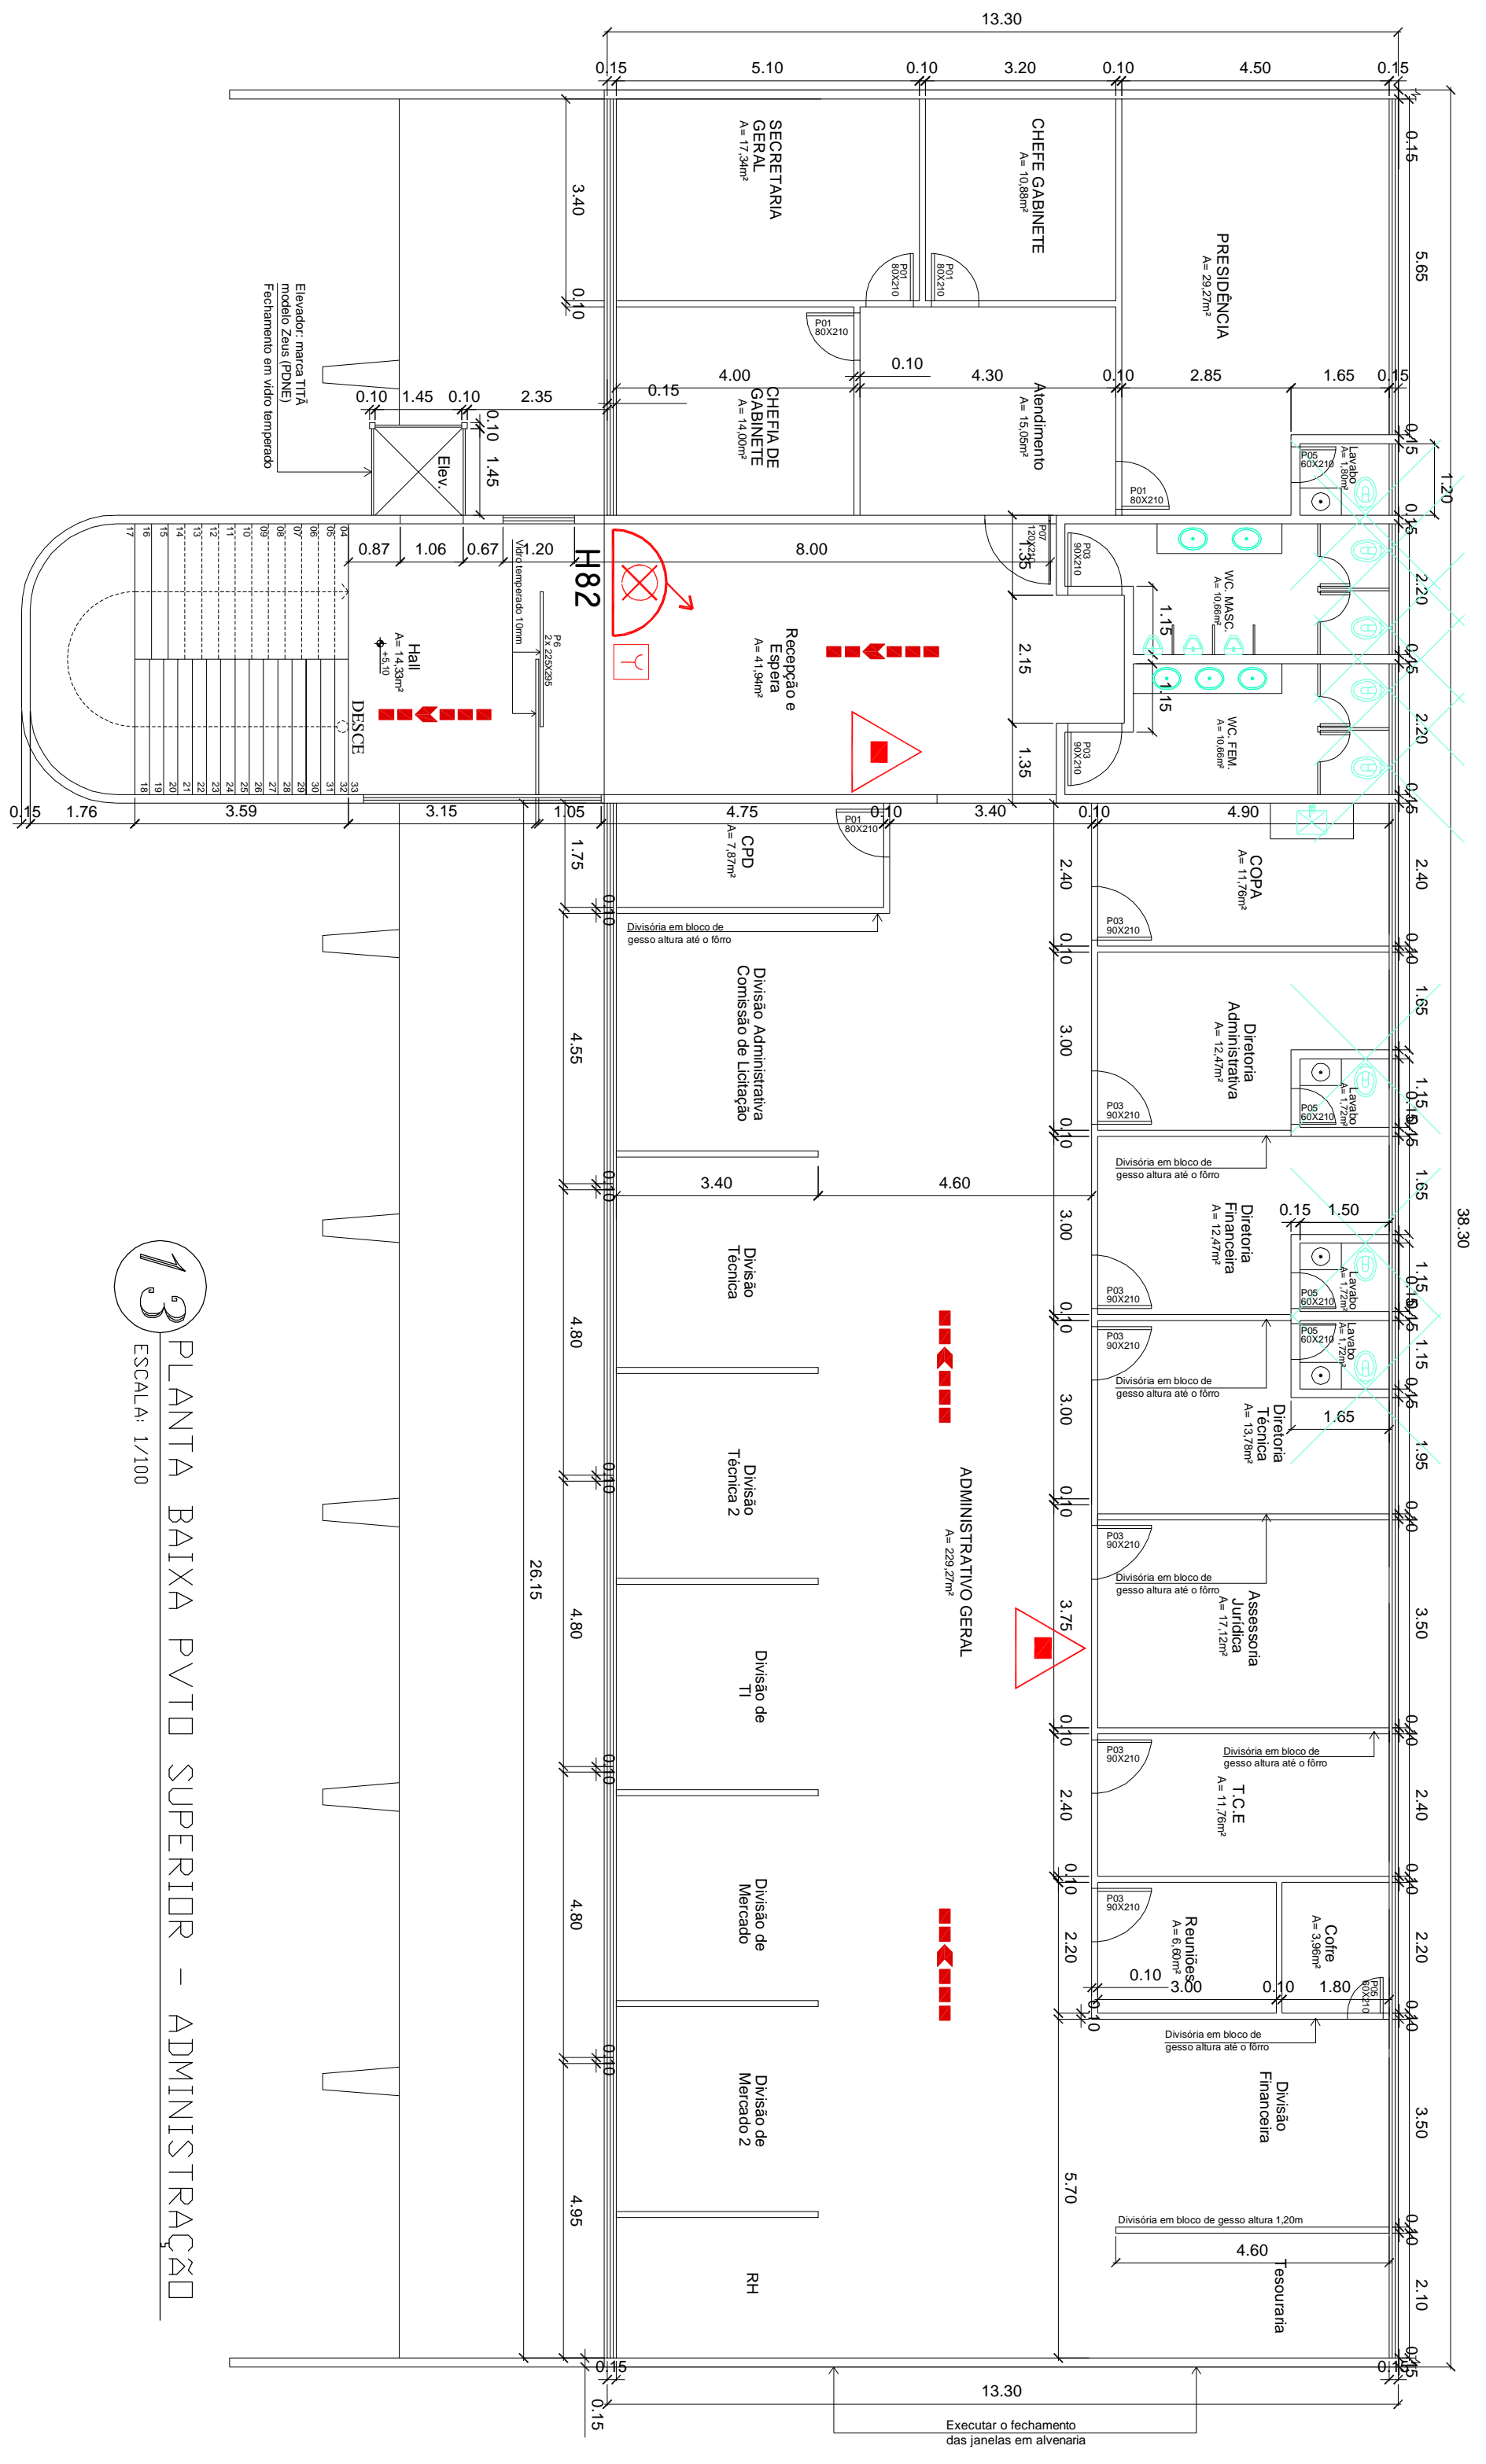

14 PLANTA BAIXA PVTO TERREO - ADMINISTRAÇÃO

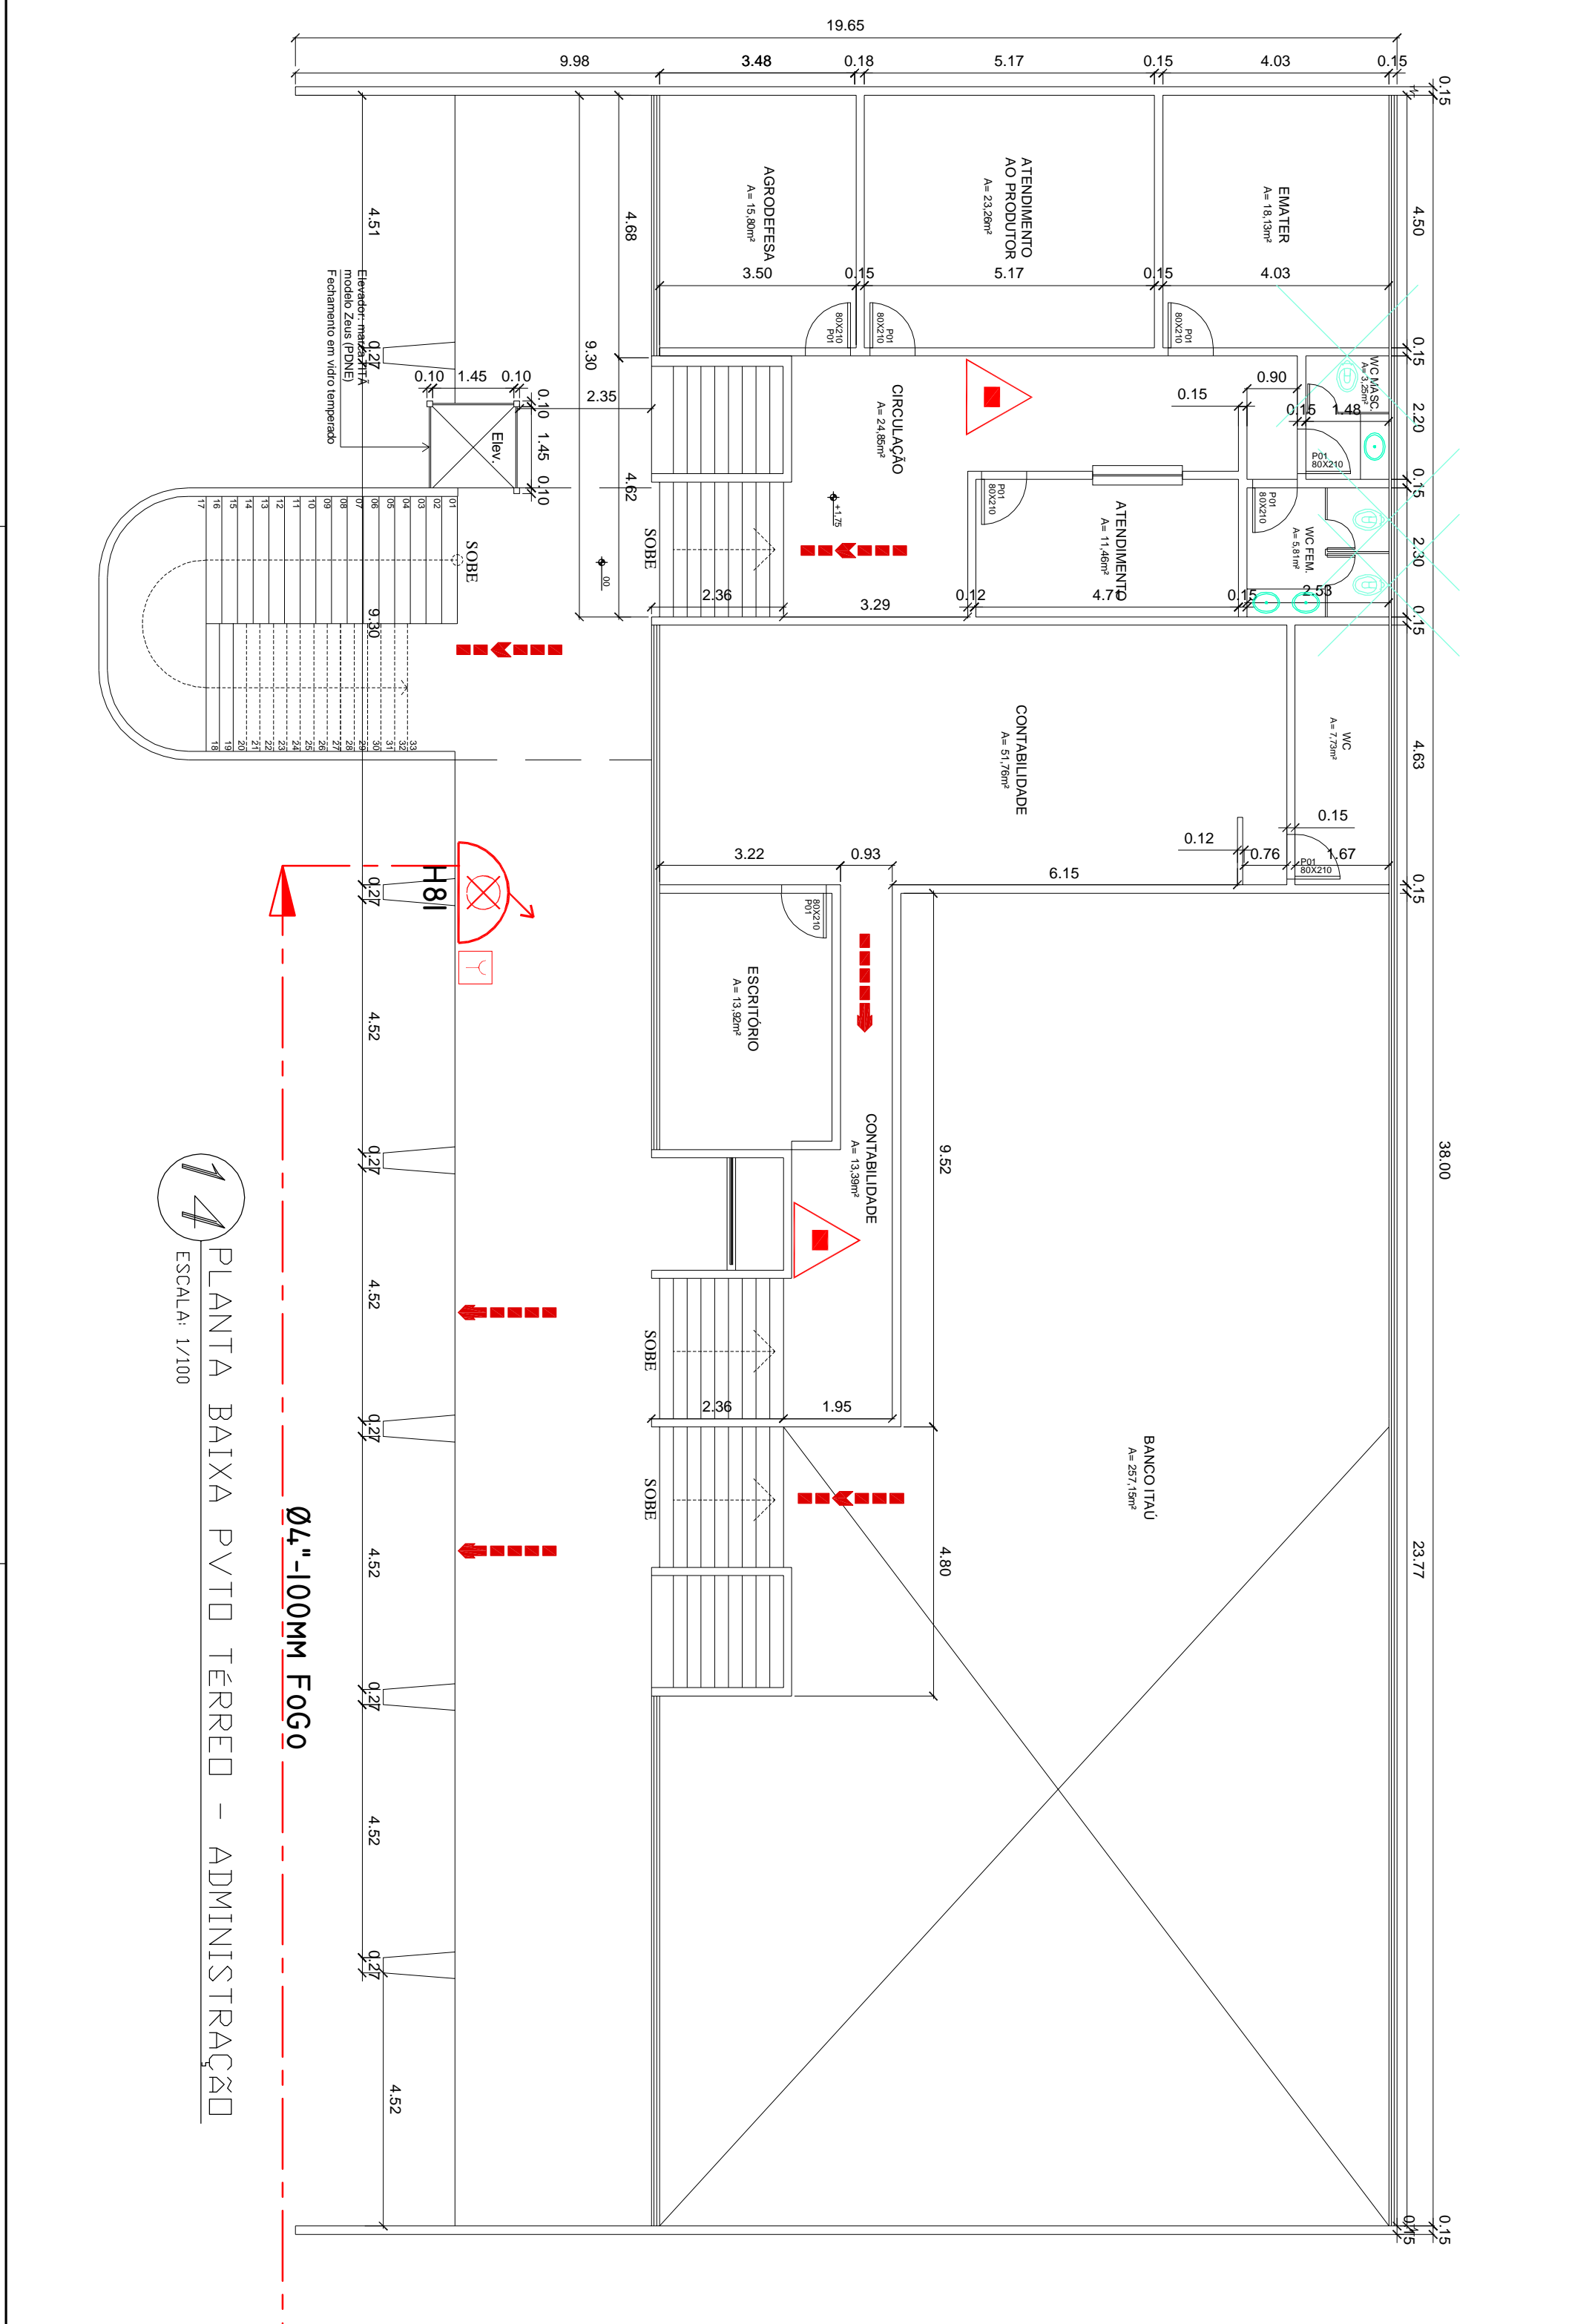

INCÊNDIO



Table with 4 columns: Descrição, Projeto, Execução, and Data. It contains project information including the name 'INCÊNDIO', the architect 'PROFESSOR N.º', and the date '07/20'.