


PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO - ESCOLA DE ENGENHARIA UFG - GOIÂNIA - 2021

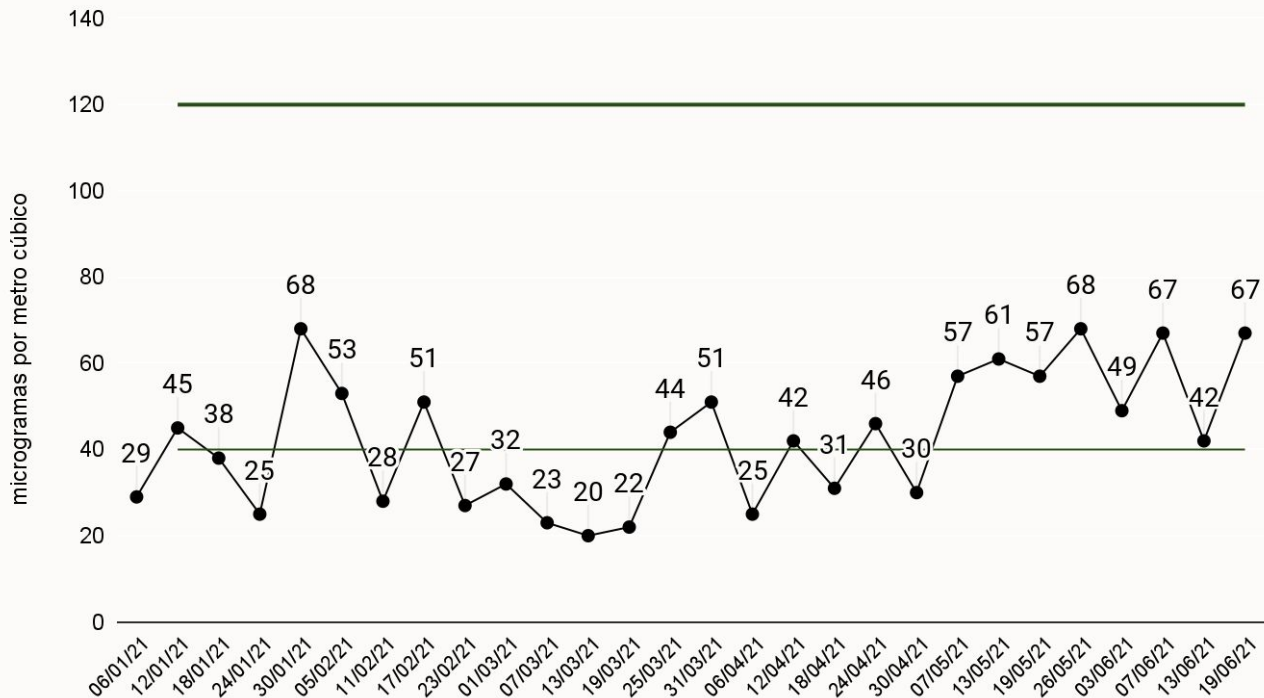

Inadequada
121 a 375 µg/m³

Regular
41 a 120 µg/m³

Boa
0 a 40 µg/m³