


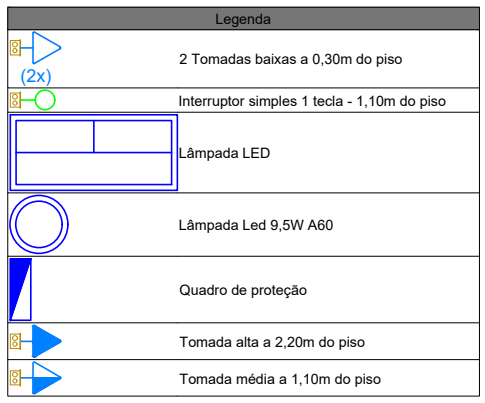

01 - INSTALAÇÃO NÃO COTADOS SERÃO DE 03 1/4";

02 - TIPOAO NÃO COTADO SERÁ DE 25mm";

03 - TODOS OS CONDUTORES DE ALTA TENSÃO INTERIORES SERÃO NÃO-PROPAGANTES DE CHAMA;

04 - TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS;

05 - TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO POSSUIR SUPRESSORES DE SURTO DO TIPO MODULAR, SENDO INSTALADOS DENTRO DA CAIXA DO DISJUNTOR SEQUE, DE 3 POLOS, COM TENSÃO NOMINAL DE 250V E 10KA;

06 - TODOS OS QUADROS RECEBERÃO ATERRAMENTO DO BARRAMENTO DE EQUALIZAÇÃO (PRINCIPAL);

07 - SISTEMA DE ATERRAMENTO TN-C-S;

08 - A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR 10 OHMS EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO;

09 - TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER EMPOTENCIALIZADAS (ELETRODADOS, ESTRUTURAS METÁLICAS DO PÓRTO, TELHADO, VENTANHAS E ESQUADRIAS METÁLICAS);

10 - TODAS AS INSTALAÇÕES DEVEEM SER REALIZADAS POR TÉCNICO QUALIFICADO EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, NR APROVADA PELA PORTARIA MTE 3.214/1978, SADIÇÃO CONFORME PORTARIA MTE 598/2004;

11 - O PROJETO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ABNT NR 5410/2004: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;

12 - TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA E COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA, POR MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA E EM CONFORMIDADE COM A NR-10, BEM COMO TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA DEVEEM SER OBSERVADAS E AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVEM SER ENTREGUE, SOB EXECUÇÃO DA REFORMA, EM CONFORMIDADE COM A NR-10.

Endereço: Rua C - 214, Qd. 510 - Setor Jardim América - Cidade de Goiânia, - GO
Coordenadas geográficas: Latitude: -16,703579779144484
Longitude: -49,2837282582149

1 PAVIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS - CNPJ 01.409.608/0001-4

Tornador 02

Autor do Projeto:

Eng. Eletricista - Sávio Henrique dos Santos - CREA: 1015364195D-GC

Responsável Técnico

155 m2

AREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

205,98 m²

385,13 m²69.87 m³

ADT_1234_1234_1234

[illegible]